



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 14/02/2024	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996006001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað Avgas
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	og Ethanol löndun
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Sól - 3-5m/sek. 0°C - 0mm/klst.	P101311 og P101323
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
10:45:00	12.18		-0.85
10:47:34	12.29		-0.85
10:50:06 1 [#]	11.16		-0.85
11:00:00	11.73		-0.71
11:11:55	12.41		-0.41
11:16:39 1 [#]	11.22		-0.19
11:30:00	12.35		-0.05
11:45:00	13.54		-0.19
11:48:03	13.55		-0.16
11:51:03 1 [#]	11.36		-0.16
12:00:00	12.00		-0.16

Att.:

1[#] Þrýstingur lækkaður handvirkt vegna hitapenslu í lögnum

Niðurstaða: Prófið stóðst



Prófið féll



Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 14/02/2024	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996006001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað Avgas
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	og Ethanol löndun
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Sól - 3-5m/sek. 0°C - 0mm/klst.	P101311 og P101323
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
09:02:09	0.02		-1.81
09:02:55	10.43		-1.74
09:15:00	11.05		-1.59
09:30:00	11.78		-1.59
09:45:00	12.58		-1.44
10:00:00	13.31		-1.37
10:03:24 1 [#]	12.07		-1.37
10:15:00	12.69		-1.30
10:22:01	13.03		-1.22
10:26:45 1 [#]	10.99		-1.30
10:30:00	11.22		-1.22

Att.:

1[#] Þrýstingur lækkaður handvirkt vegna hitaþenslu í lögnum

Niðurstaða: Prófið stóðst

Prófið féll

Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila



Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 14/02/2024	Framleiðslu staðall:	Skýrsla nr.: 996006001
Verkefni: Örfirisey	Prófað skv.: 884/2017	
Verkkaupi: Gallon	Prófunar aðferð: Eldsneyti/síriti	Hvað prófað Avgas
Verknúmer: 10000996	Prófunar þrýstingur: 10.0 Bar	og Ethanol löndun
Framkv. af: Jón Þór S.	Veður skilisði: Sól - 3-5m/sek. 0°C - 0mm/kist.	P101311 og P101323
Eftirlit: Steinar G.	Tengiliður:	

Tími	Mælir 1 (bar _y)	Mælir 2 (bar _y)	Hiti (°C)
12:07:59	12.52		-0.16
12:09:48 1 [#]	11.36		0.00
12:24:45	12.39		0.00
12:26:45 1 [#]	11.23		0.17
12:42:01	12.52		0.51
12:44:31 1 [#]	11.23		1.01
13:00:00	12.65		0.67
13:11:35	13.55		0.51
13:12:14	0.02		0.51

Att.:

1[#] Þrýstingur lækkaður handvirkt vegna hitaþenslu í lögnum

Niðurstaða: Prófið stóðst




Prófið féll




Undirritun eftirlits

Undirritun prófunaraðila

Channel code	Channel name	Einheit	Farbe
1	Messortbezeichnung Pressure	bar	■
2	Messortbezeichnung Temperature	°C	■

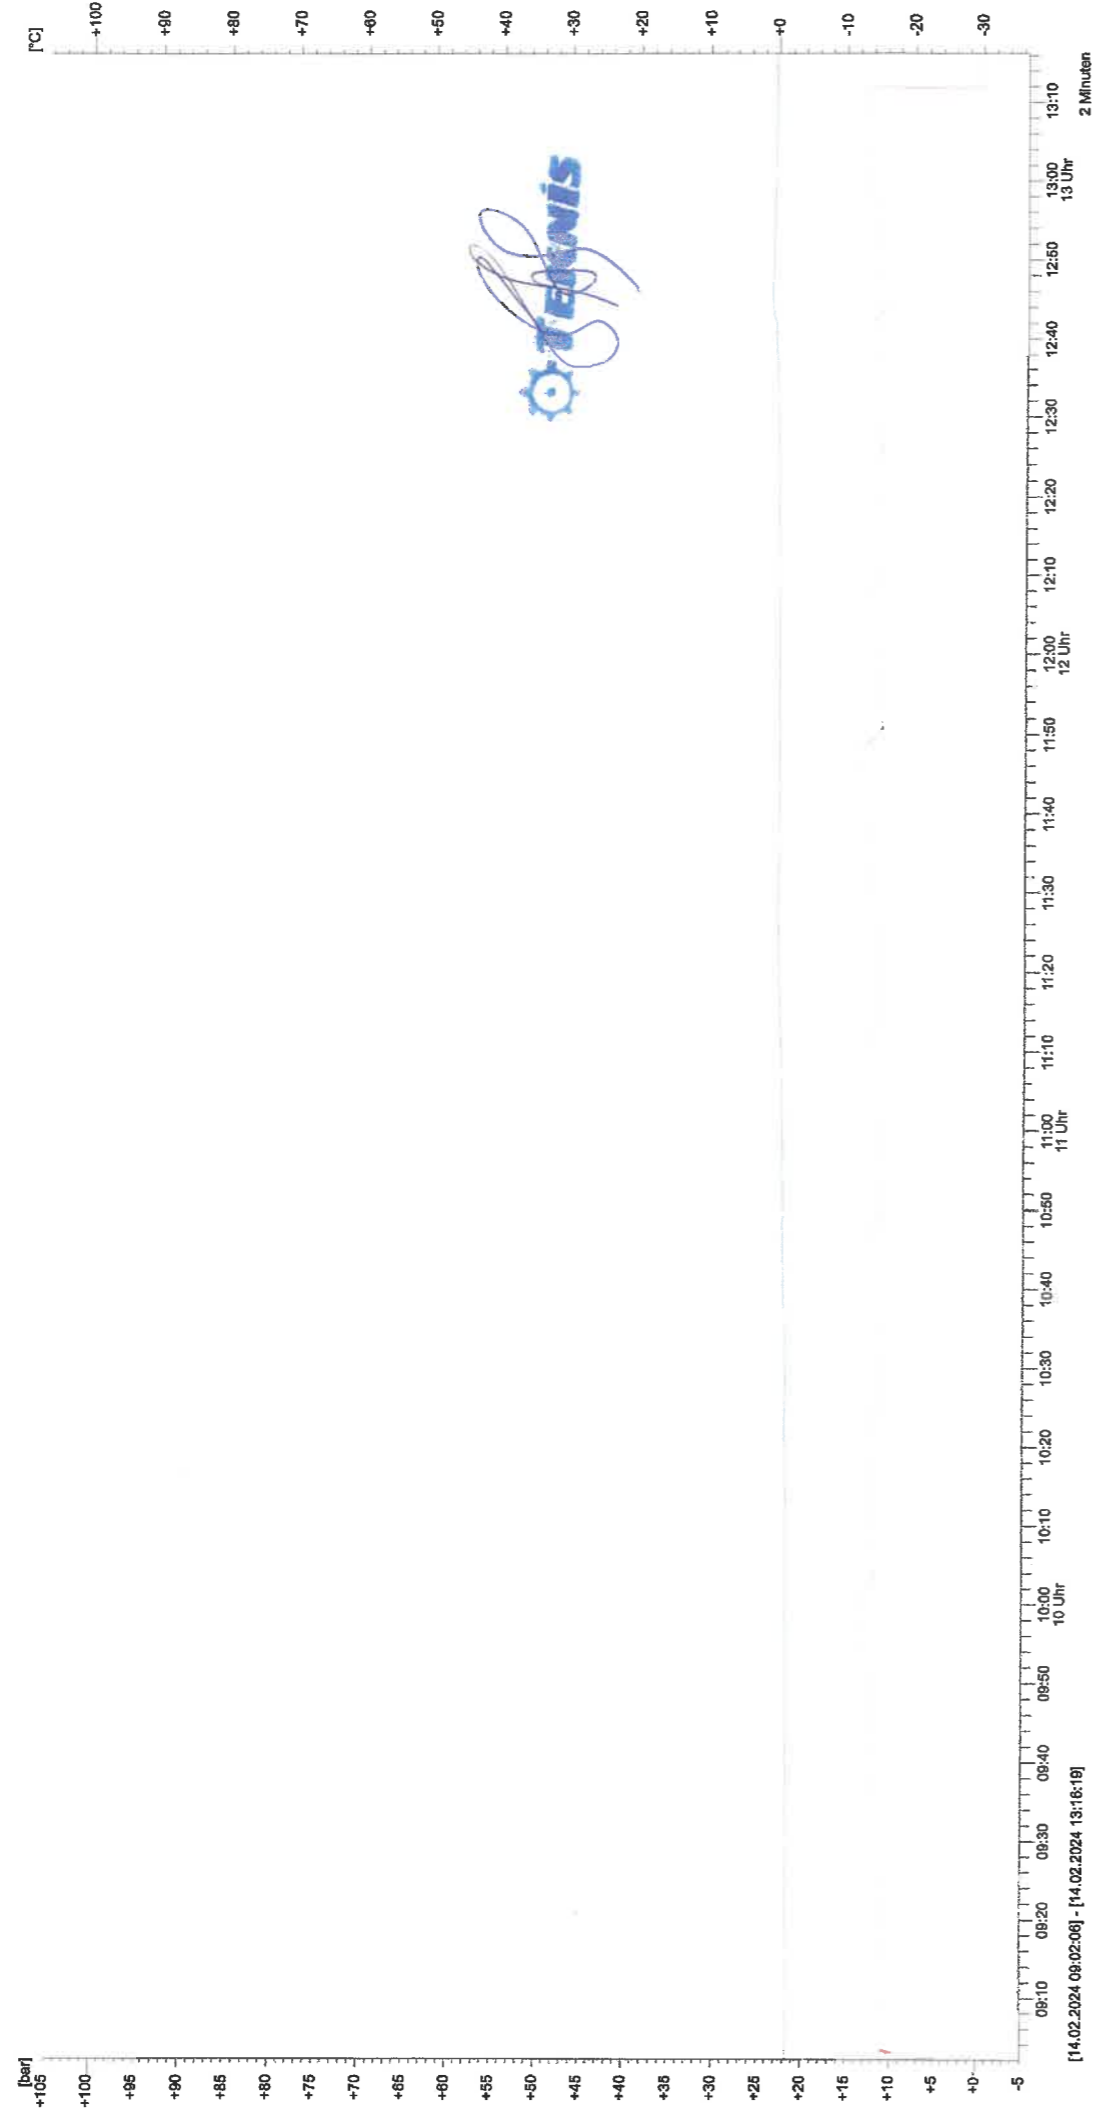

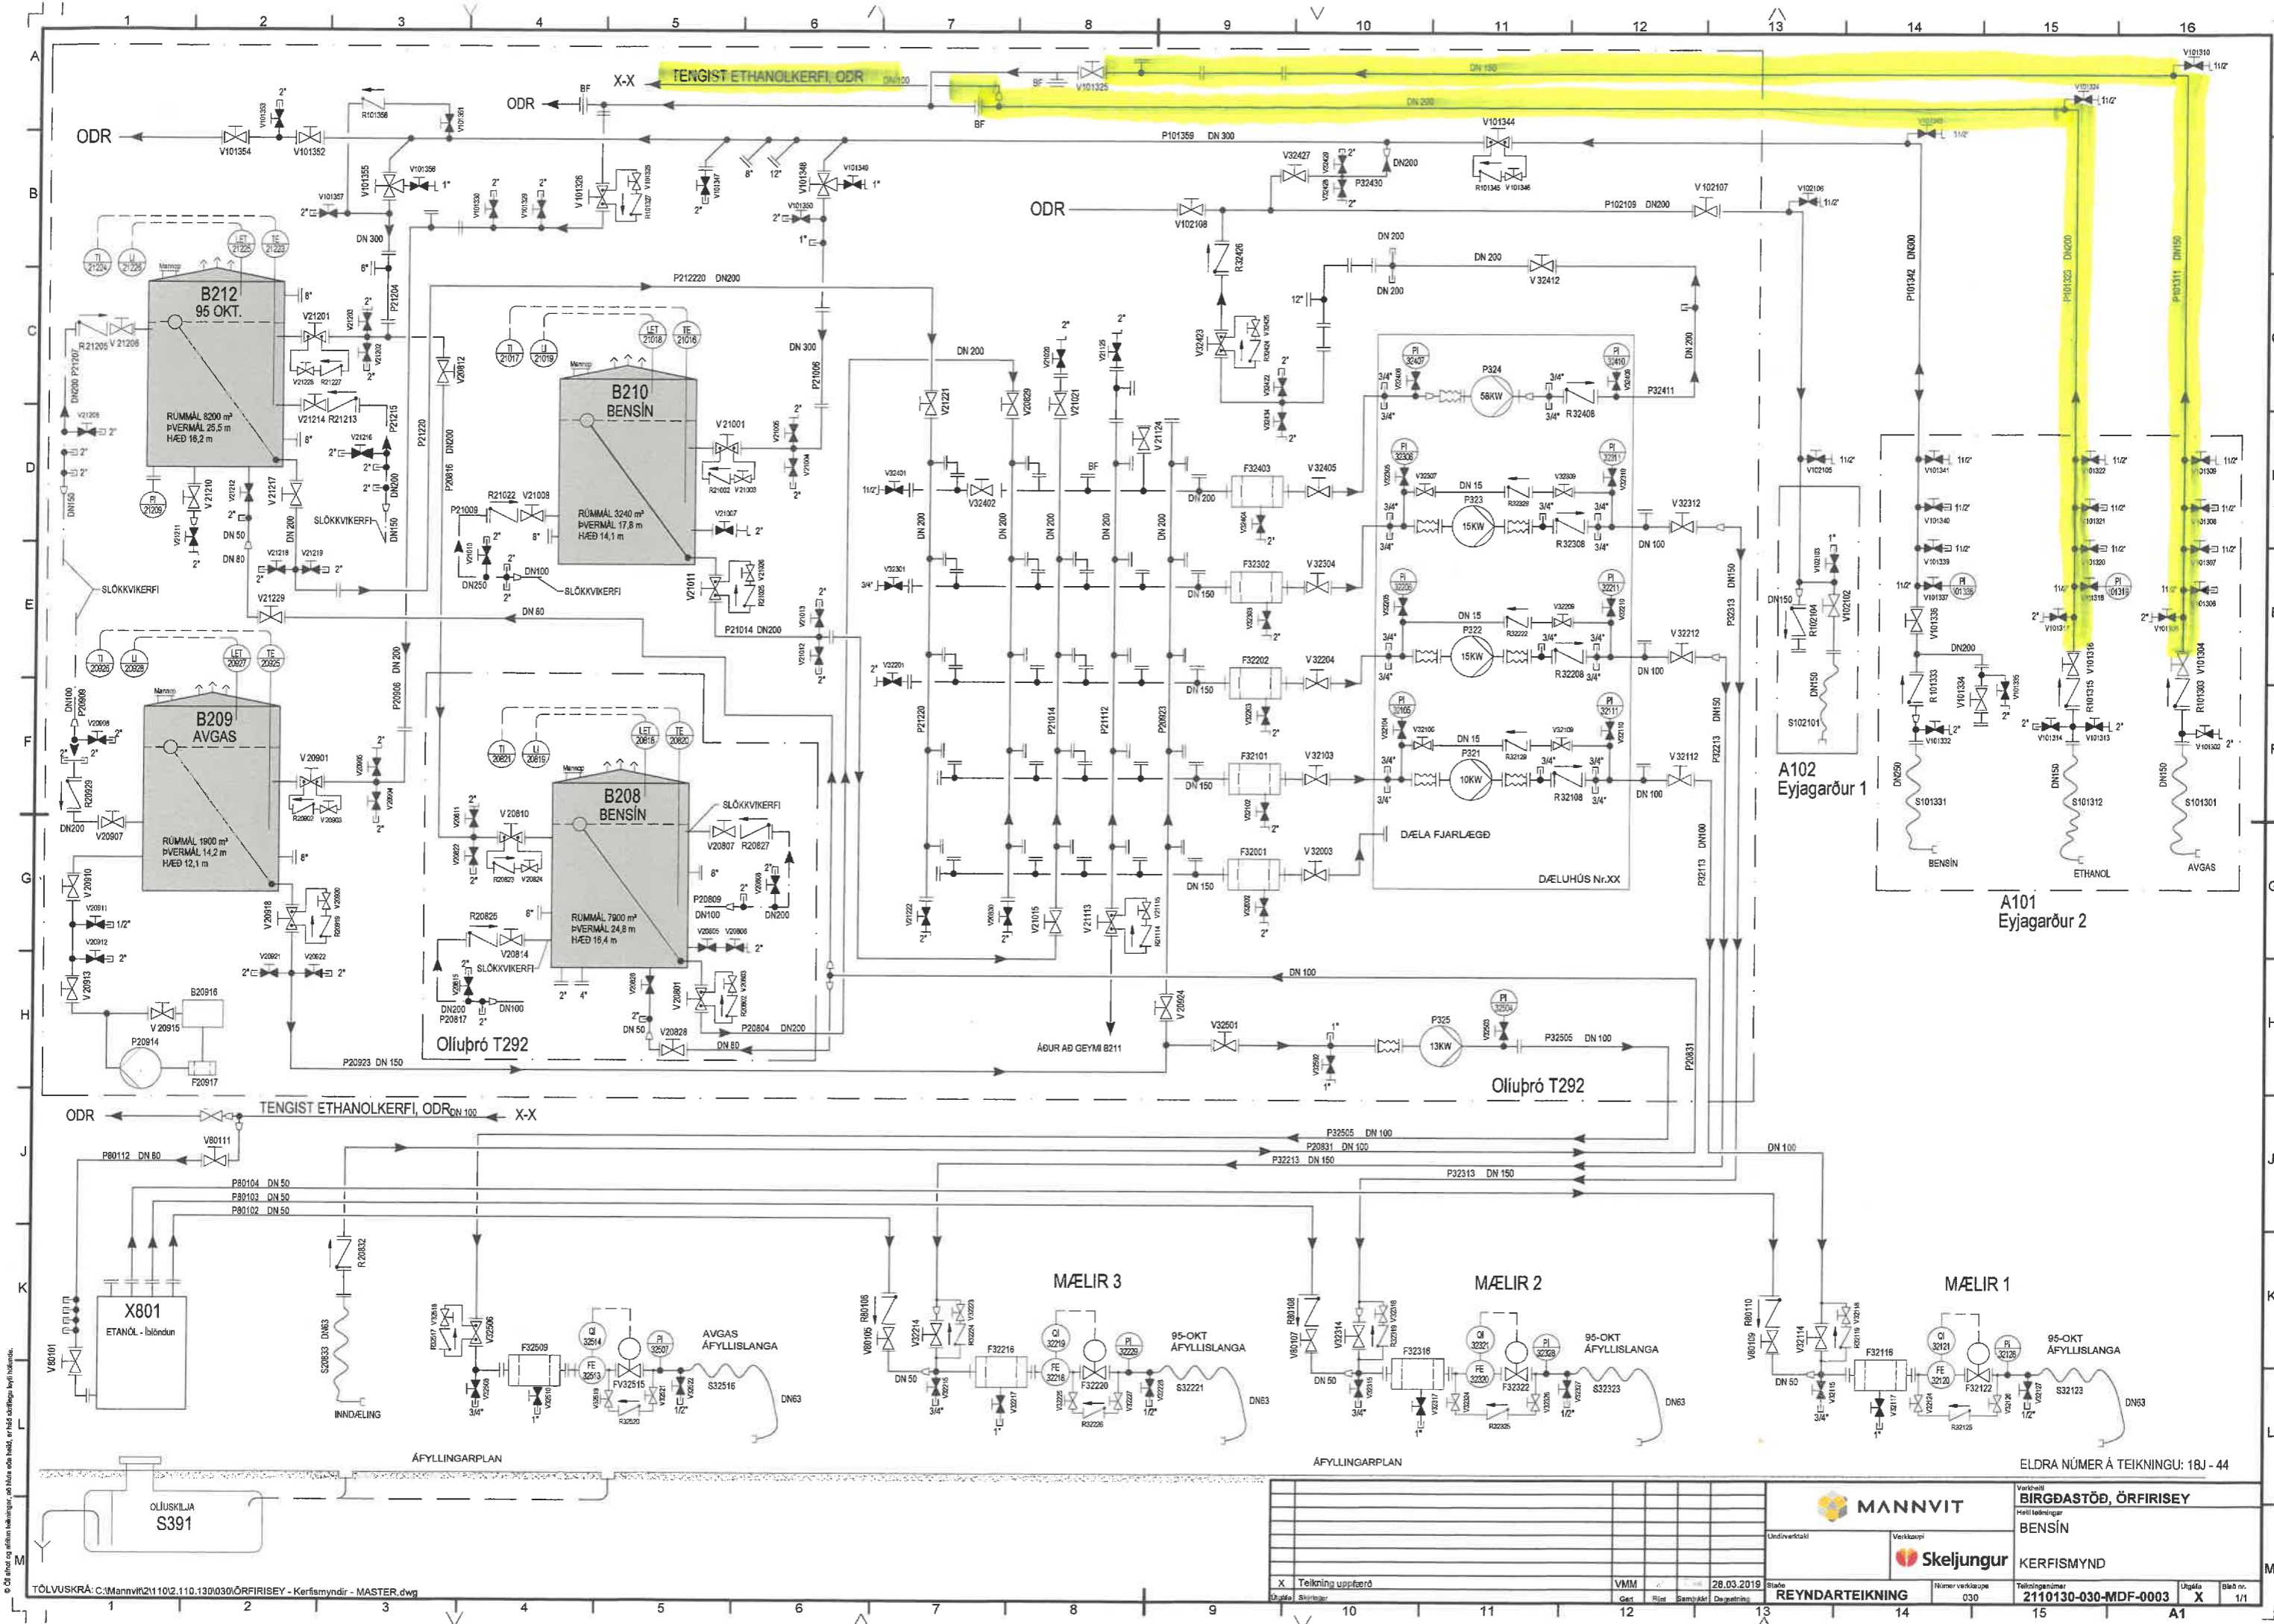

© Öll rétt og aðrir heimildir eru þetta eða beint, er hluti skráningar lífráttáttar.

TÖLVUSKRÁ: C:\Mannvit\21102.110.130\03\ÓRFRISEY - Kerfismyndir - MASTER.dwg

MANNVIT		Verktali BIRGDASTÖÐ, ÓRFRISEY	
Héill teikningar		Verkskipti BENSÍN	
Skeljungur		Kerfismyndir	
Tölfráttáttar		Tölfráttáttar	
2110130-030-MDF-0003		Utgáfa	
X		1/1	

X	Teikning uppfærð	VMM	28.03.2019	Stað	REYNDARTEIKNING
		Ger	Rit	Bærjaki	Dagsetning

ELDRA NÚMÉR Á TEIKNINGU: 18J - 44